

Documento de Especificaciones Técnicas (DET)

En base a los correos recibidos en contestación a la petición de ofertas de 7 Módulos de reposición y potencia 255 kW, se debe acceder a la adquisición de 60 unidades para poder realizar la reposición de 7 unidades rotas por la compañía que llevó a cabo la instalación de 98 módulos de 24,99 kW en la planta solar sita en Polígono Industrial La Nava III, C/Francia, 7, 13.500 Puertollano (Ciudad Real), adquiridos en la licitación ISFOC/O&M/01/2022 (mayo de 2025).

Contestación compañía ESCELCO:

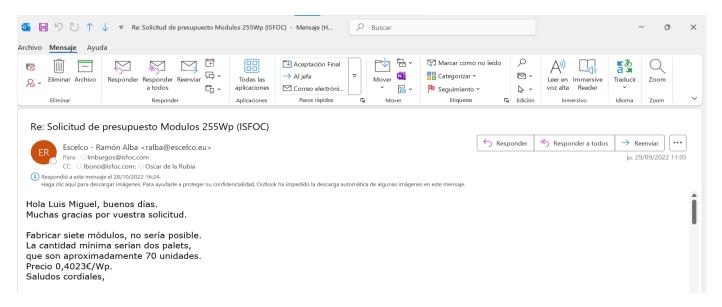

Contestación compañía EURENER:

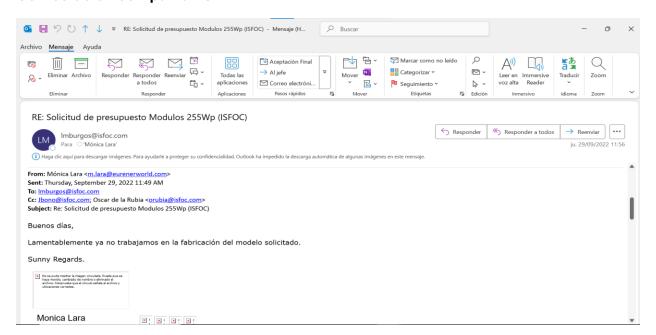

Contestación compañía YINGLI:

